


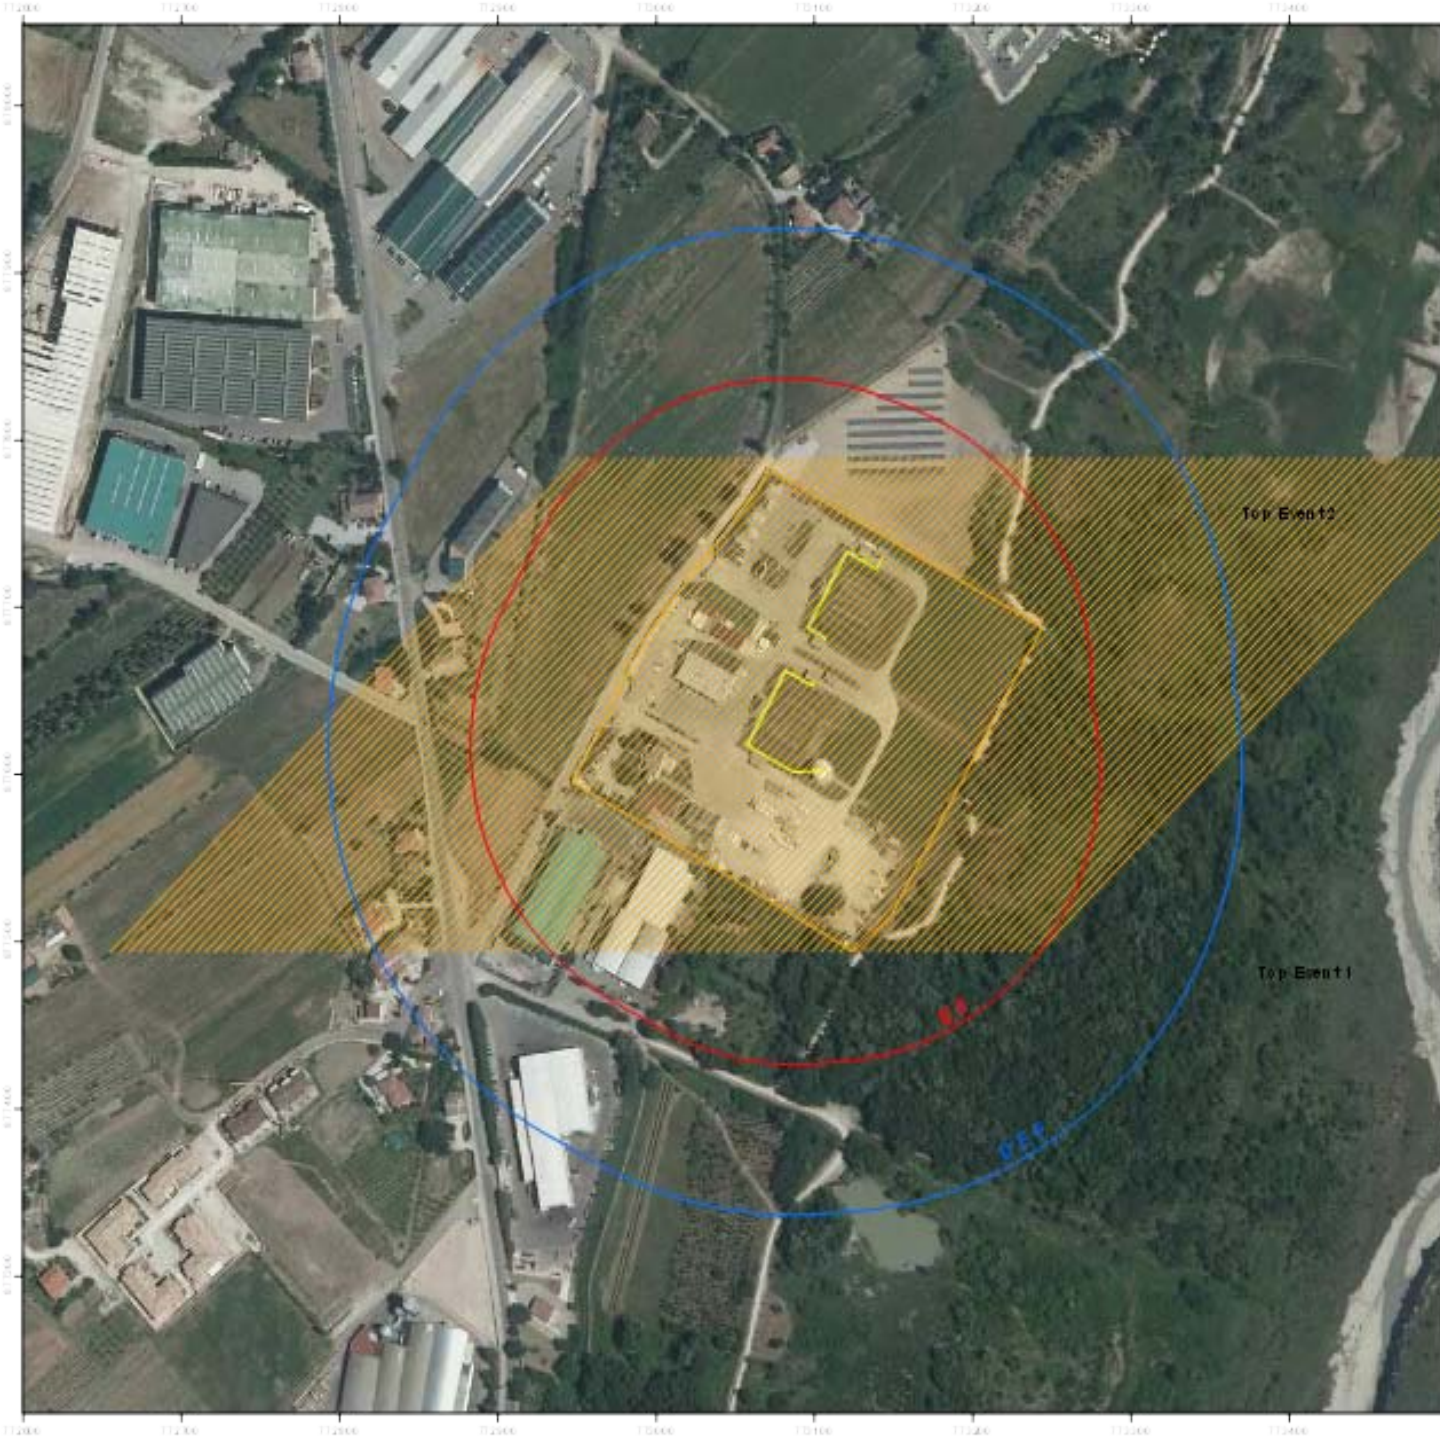

Eventi incidentali con conseguenze esterne allo stabilimento e relative categorie territoriali compatibili

Top Event 1:

Rilascio di GPL in fase iniziale per rottura di tubazione (2") da sisma

Risorse Incendiose:

Flash Fire e Pool Fire

Top Event 2:

Rilascio di GPL in fase iniziale per rottura parziale di tubazione (4")

Risorse Incendiose:

Flash Fire

INVILOPPO DELLE AREE DI DANNO secondo i criteri del D.M. 15/05/1996

Classe di Danno: II

Categorie territoriali	Sensibilità	Valori soglia	Regime di rischio
RE	Zona di elevata letalità	1 FL	175 metri - Top 1 (per area danno Flash Fire)
DEP	Zona di media letalità	1-24 FL	265 metri - Top 1 (per area danno Flash Fire)

SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI s.p.a.
Via Famignano 6/8
Poggio Torriana (RN)



Area Aziendale

Circolo Manufacturing con: Emilia-Romagna AGEA 2011.
Prodotto realizzato da AGI-A sull'intero territorio regionale in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Elaborazione tecnica cura del
Centro Territorio Regionale
Impegno a Rischio di Incidente Rilevante



Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografica GIS
Direz. Tecnica

Aprile 2015

Ai fini della legge, i presenti sono la proprietà del presente disegno.
E' vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la diffusione senza permesso scritto.